

Condensafe+

Neutralizzatore delle condense per caldaie murali a condensazione

Istruzioni per il montaggio

Spegnere la caldaia. L'unità Condensafe+ deve essere montata in verticale su un muro interno usando le staffe in dotazione.

Collegare il tubo di scarico del condensato della caldaia (diametro 21.5mm o 22 mm) direttamente all'imboccatura dell'unità (seguendo le frecce incise) usando il semplice collegamento a pressione e avvitarlo.


Inserire nel collegamento a pressione in uscita dall'unità una lunghezza adeguata di tubo di plastica di diametro simile per continuare il collegamento allo scarico condensa.

La caldaia deve essere installata secondo le istruzioni del produttore. Se l'unità Condensafe+ è montata in esterno, assicurarle un isolamento impermeabile adeguato.

Nelle installazioni dove la tubazione di scarico è esterna ed ha diametro nominale inferiore a 32mm, questa va protetta dal gelo con un adeguato isolamento.

Assicurarsi che i tappi di accesso superiore e inferiore dell'unità siano ben stretti. Riavviare la caldaia.

Esempio di installazione tipica. Consultare sempre le istruzioni per l'installazione fornite dal produttore della caldaia.

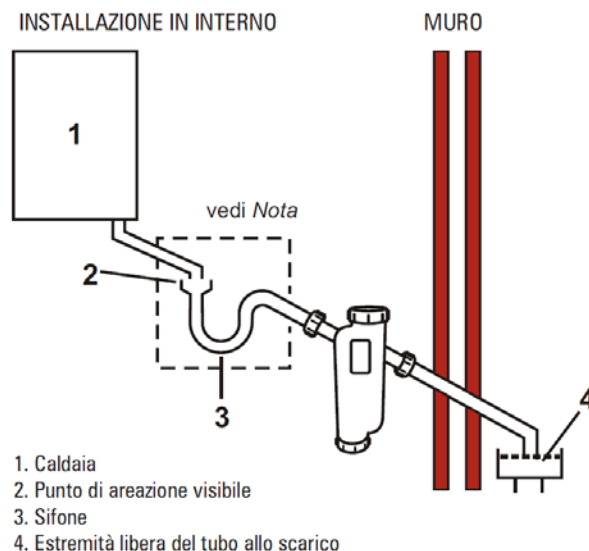

Nota: Predisporre un punto di areazione (2) e un sifone (3) non è necessario se questi sono già compresi nella caldaia a condensazione